

応急給水訓練を実施しました

令和6年8月7日(水)10:00から山形県企業局と置賜2市2町(米沢市、南陽市、高畠町、川西町)が合同で応急給水訓練を実施しました。

当日は市内地下にある山形県企業局の応急給水栓から給水車への補水作業を行ったのち、松川コミュニティセンターで給水体験をしていただきました。また併せて、今年発生した能登半島地震での給水活動を行った様子のパネル展示を行いました。

今回の訓練で私たちの手順の確認だけでなく、参加した方は、もしもの時のイメージができたと思います。

私たちは平時の時にこそ、こうした活動を大切にしており、有事の際、迅速に対応できるよう備えています。

参加していただいた皆さん、ありがとうございました。



水道課長補佐 川村



山形県企業局の応急給水栓から給水車へ補水しています



給水車から給水袋を使って水を配っています



パネル展示もたくさんの人に見ていただきました



給水袋をがんばって運んでくれました

米沢チャレンジウィーク (職場体験学習)に 参加協力しました

令和6年9月2日(月)～5日(木)の4日間、本市上下水道部は米沢チャレンジウィーク(職場体験学習)に参加協力し、今年度は市立第四中学校2年生の生徒さん2名が上下水道工事の見学や測量、取水設備清掃等を体験しました。

2人の姿勢から私たちが学ぶことも多く、短期間ながら

も成長の様子が伝わり、頼もしく思ったところです。これをきっかけに私たちの仕事に興味を持ってもらい、将来一緒に仕事ができることを楽しみにしています。



～生徒さん達の感想～

この4日間は普段の生活では絶対に体験できないようなことばかりでとてもワクワクしました。まだ自分たちの将来なりた職業はわからないけれど、この短い期間でとても選択肢が広がったように感じます。



よねざわ

第12号

2024年
10月

上下水道 だより

よねざわ上下水道だより

2024年10月1日号

令和6年10月1日発行 No.12

発行・編集：米沢市上下水道部
〒992-0012 米沢市金池五丁目1番23号

☎0238-22-4511 印刷：緑青葉堂印刷



応急給水訓練を実施しました。

上下水道に関わる写真を募集しています。応募写真は本市の発行物に活用させていただきます。応募先 gyoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp まで。

令和5年度 上下水道 事業の決算について

水道事業

令和5年度に実施した主な事業

赤芝配水池築造工事



法(のり)面保護・大型擁壁・土留め工事



大型ブロックを積み上げて擁壁を作っています

(令和5年度末時点)

	令和5年度	令和4年度	対前年比
給水人口	75,279人	76,303人	△1,024人
給水戸数	33,253戸	33,301戸	△48戸
水道管延長	527,590m	525,754m	1,836m
配水量	9,839,357m ³	9,959,670m ³	△120,313m ³
有収水量	8,067,743m ³	8,264,345m ³	△196,602m ³
有収率	82.0%	83.0%	△1.0%

有収水量：水道料金徴収の対象となった水量。有収率：配水量に対する有収水量の割合。




米沢市水道事業
マスコットキャラクター
「ウォーキー」

令和5年度 決算の概要


資本的収支

(施設を整備・改良するための収支)

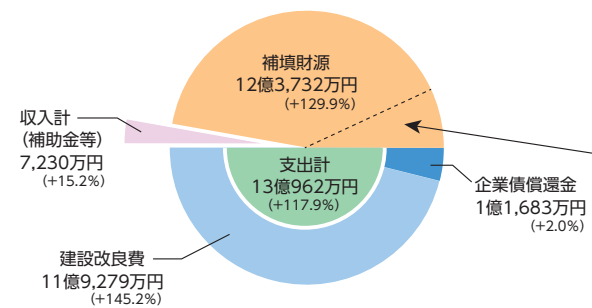

収益的収支

(水道水を送り届けるための収支)

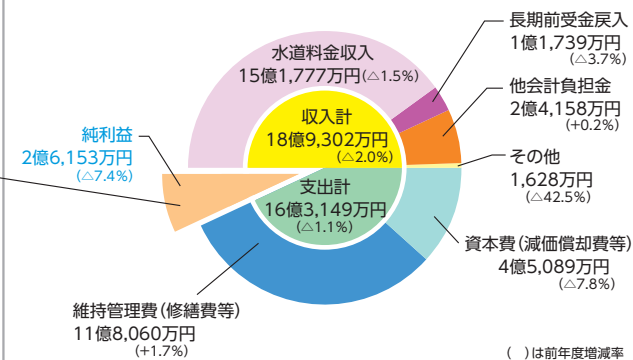

()は前年度増減率

収益的収支では、前年度より水道料金収入が減となりましたが、2億6,153万円の純利益を計上しました。資本的収支では、館山浄水場廃止に伴う県受水の整備工事が本格化したことから建設改良工事が増大し、前年度と比較して支出が7億864万円の増となり、収支差引では、12億3,732万円の不足となりましたが、純利益や内部留保資金等で補てんしました。

決算の詳細についてはホームページをご覧ください

<https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/8/1028/2/2183.html>



下水道事業

令和5年度に実施した主な事業

し尿受入施設建設工事



汚水管渠の新設 延長約399.4m



下水道
マスコットキャラクター
「スイスイ」

公共下水道事業(農業集落排水事業は除く)

(令和5年度末時点)


	令和5年度	令和4年度	対前年比
水洗化人口	43,411人	44,193人	△782人
水洗化世帯	19,260世帯	19,339世帯	△79世帯
水洗化率	88.2%	88.3%	△0.1%
処理水量	8,994,190m ³	9,361,980m ³	△367,790m ³
有収水量	7,400,027m ³	7,704,178m ³	△304,151m ³
有収率	82.3%	82.3%	0.0%

有収水量：下水道使用料徴収の対象となった水量。有収率：処理水量に対する有収水量の割合。

令和5年度 決算の概要


資本的収支

(施設を整備・改良するための収支)

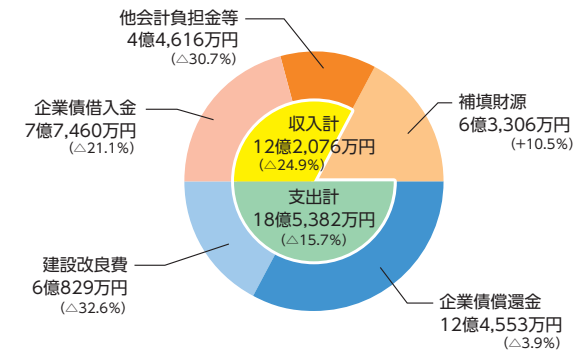

収益的収支

(汚水や雨水を処理するための収支)

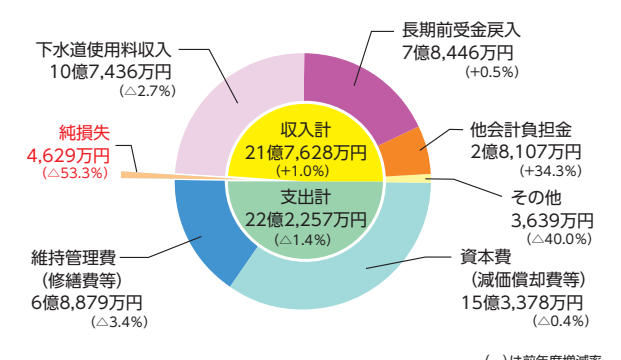

()は前年度増減率

収益的収支では、4,629万円の純損失を計上しました。資本的収支では、建設改良工事の繰越により、建設改良工事費が減となったことから、企業債及び補助金等の収入が前年度と比較して4億477万円の減となり、収支差引では6億3,306万円の不足となりましたが、内部留保資金等で補てんしました。

決算の詳細についてはホームページをご覧ください

<https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/8/1028/1/909.html>

